

ROZDZIELNICA RP0

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
ZABRONIONE KOPLOWANIE I POWIELANIE PROJEKTU
Dz. Ust.nr24,Poz.83 z dn.4.02.1994



NOWACKI & SAŁASIŃSKA

ARCHITEKCI

GDANSK UL. TURZYSOWA 43/7

tel.583053043, tel.kom. 605307274; 504171040


e-mail: anne@nowackisalasinska.pl

INWESTOR:	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Plac Generała J. Wybickiego 18, 80-440 Gdańsk		
TEMAT:	Budowa budynku DPS Wspólnota Domowa II		
ADRES:	Gdańsk, ul. Malczewskiego, dz. nr 478, 73/4, 452/1, 75; obręb 0077		
RYSUNEK:	Schemat rozdzielnic RP0		
	NAZWISKO		SKALA
PROJEKTANT	mgr inż. Lukasz Ruskań	upr.POM/0210/P.OOE/10	
			- : - -
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Krzysztof Czaplinski	upr.MAZ/0313/P.OOE/12	NR RYS.
CZERWIEC 2022			ES-2

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:
samoczynne wyłączenie zasilania
w układzie sieciowym TN-S

RP0

Całkowita moc zainstalowana
 $\Sigma P_i = 128,5 \text{ kW}$
 Współczynnik jednoczesności
 $k_z = 0,50$
 Szczytowa moc zapotrzebowana
 $\Sigma P_z = 64,0 \text{ kW}$
 Prąd $I = 99,3 \text{ A}$ ($\cos \phi = 0,93$)

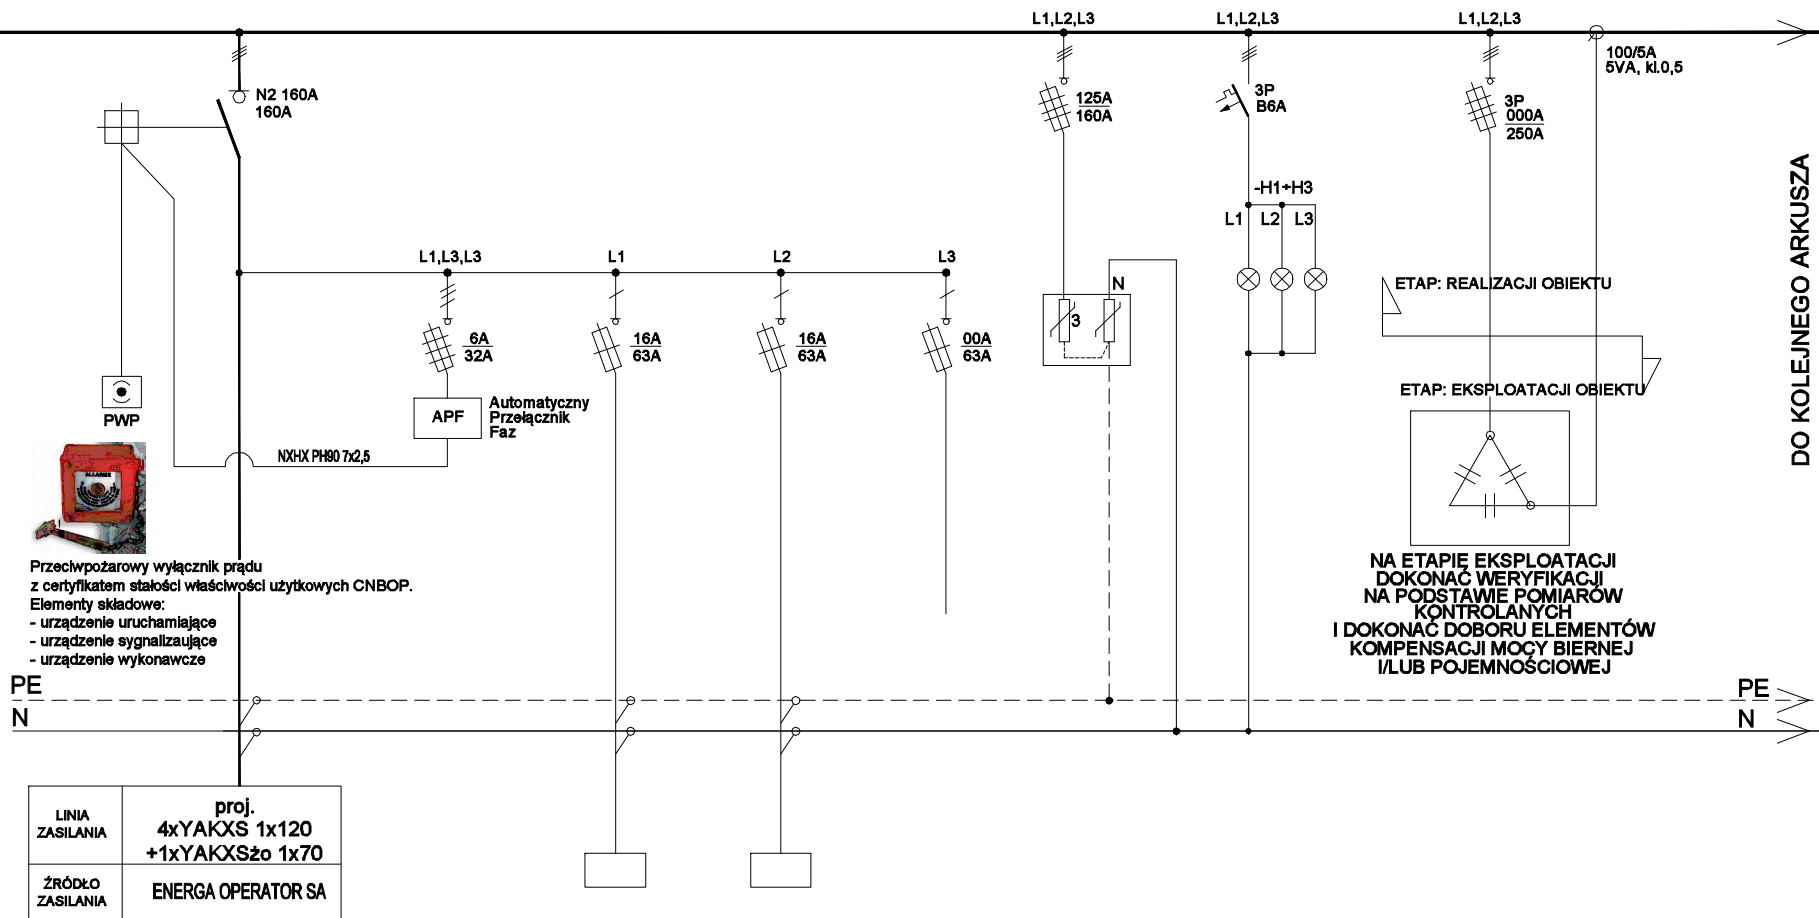

NUMER OBWODU	00	FSP1	FSP2	FSP3	FSP4	00	00	00		
MOC ZAINSTALOWANA [kW]		-	0,5	0,5	0,0	-	-	-		
NAZWA	ZASILANIE - -	ZASILANIE PWP -	ZASILANIE COD KLATKA A	ZASILANIE COD KLATKA B	REZERWA - -	OCHRONA PRZEPIĘCIOWA I-II STOPNIA	SYGNALIZACJA NAPIĘCIA ROZDZIELNICY	UKŁAD KOMPENSACJI -		
UWAGI		- - -	- -	- -	- -	- - -	- - -	NA ETAPIE EKSPLOATACJI DOKONAĆ WERYFIKACJI NA PODSTAWIE POMIARÓW KONTROLANYCH		
PRZEWÓD/KABEL		NXHX PH90 7x2,5	NXHX-J 3x4	NXHX-J 3x4	-	-	-	-		



NOWACKI & SAŁASIŃSKA
ARCHITEKCI

sp. z o.o. sp.k.
GDAŃSK UL. TURZYCOWA 43/7
tel.583053043, tel.kom. 605307274; 504171040
e-mail anna@nowackisalasinska.pl

**Budowa budynku DPS
Wspólnota Domowa II**

Gdańsk, ul. Malczewskiego, dz. nr
478.73/4.452/1.75; obręb 0077

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Schemat rozdzielnic RPO

PT
FAZA PHASE

A4
FORMAT FORMAT


STRONA
PAGE
2

**STRONG
PAGES
13**

06.2022
DATA DATE

REW.
00

NR.RYSUNKU
DRAWING NO.
ES-2

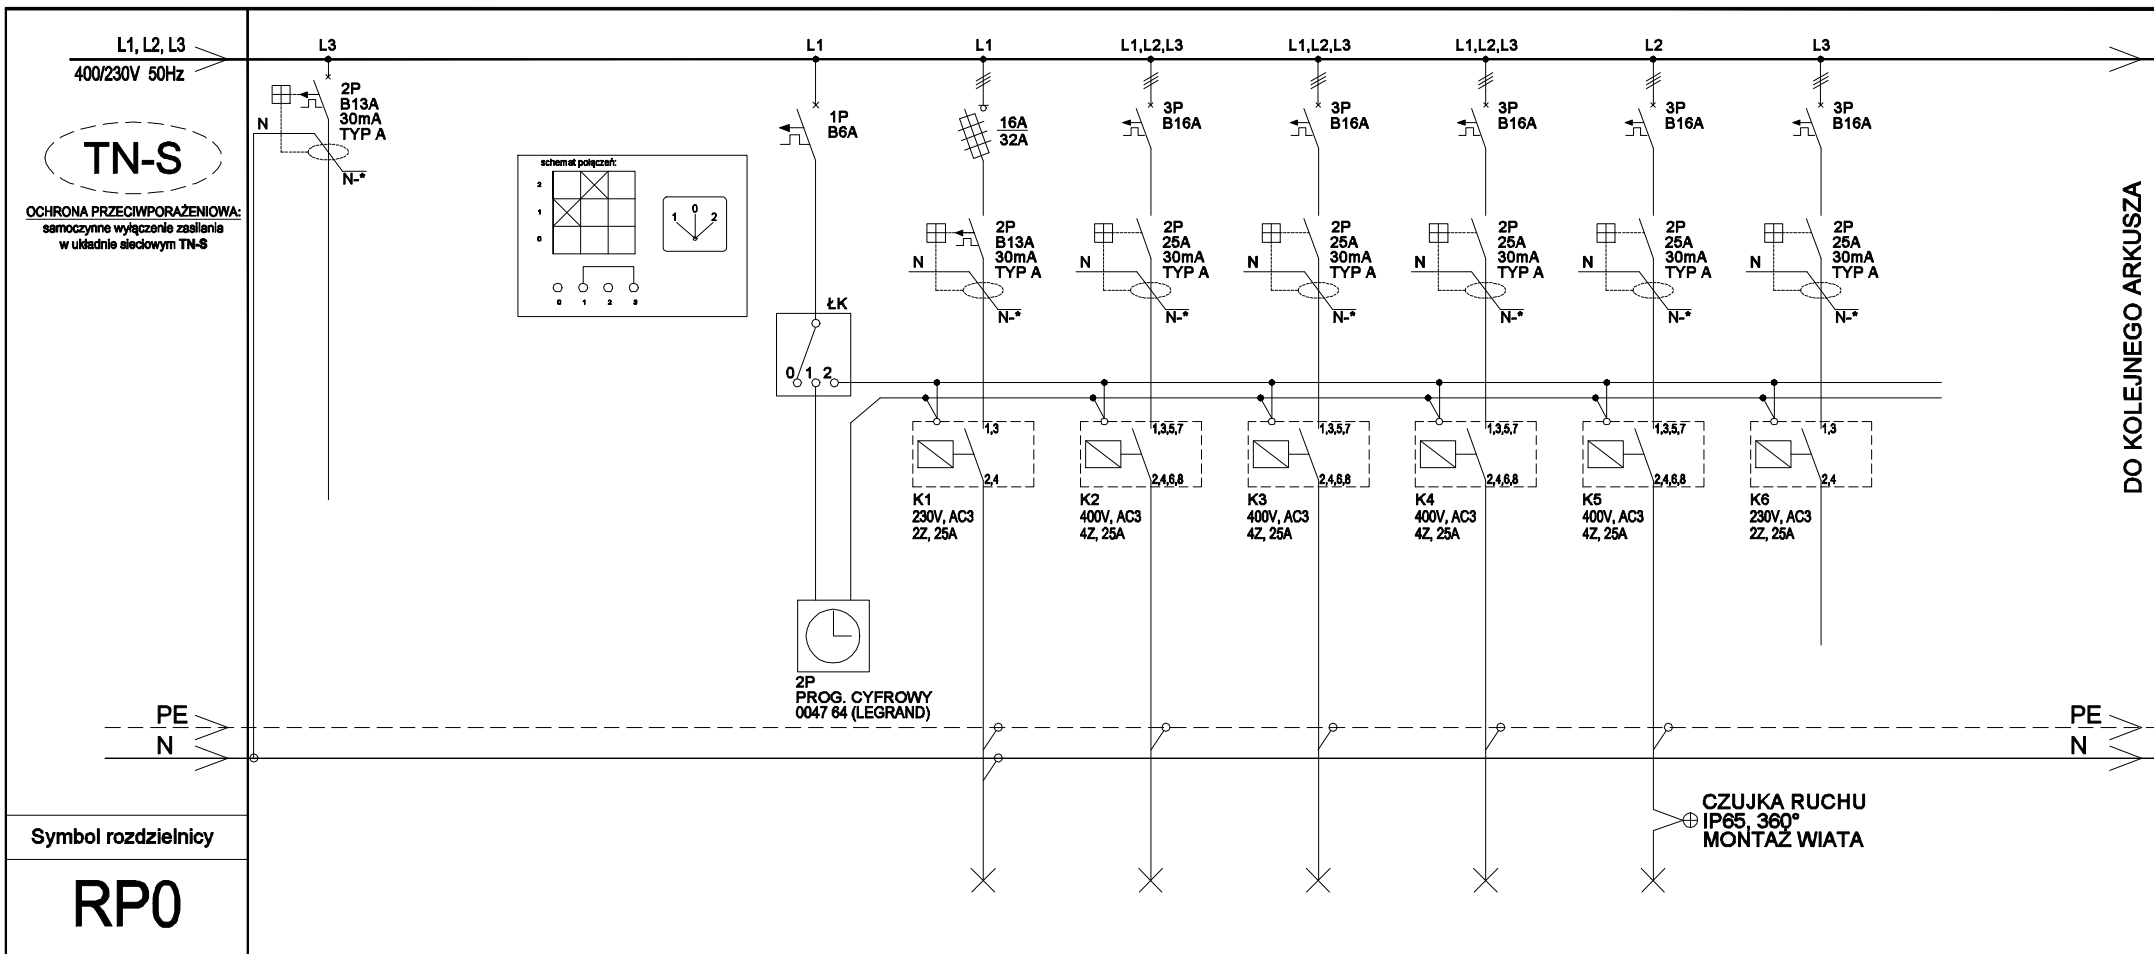

NUMER OBWODU	O012		OZ-S	OZ1	OZ2	OZ3	OZ4	OS1	
MOC ZAINSTALOWANA [kW]	0,0		-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
NAZWA	REZERWA		OŚWIETLENIE STEROWANIE	OŚWIETLENIE WEJŚCIE ELEWACJA	OŚWIETLENIE TEREN ZEWNĘTRZNY	OŚWIETLENIE TEREN ZEWNĘTRZNY	OŚWIETLENIE TEREN ZEWNĘTRZNY	OŚWIETLENIE WIATA ŚMIETNIKOWA	
UWAGI	-		-	-	-	-	-	-	
WYTYCZNE CPR	-		-	B2ca,-s1b,d1,a1	Eca	Eca	Eca	Eca	
PRZEWÓD/KABEL	-		-	N2XH-J 3x2,5	YAKXSzo 5x16	YKYzo 5x4	YKYzo 5x4	YKYzo 3x2,5	

